


- 说明: 1、未标注门垛均为100mm。
2、KD1:性质: Ø80柜式空调冷媒管留洞
做法: 预埋Ø80PVC套管,向外倾斜10°
位置: 中心离地360,距墙边0。
3、KD2:性质: Ø80挂式空调冷媒管留洞
做法: 预埋Ø80PVC套管,向外倾斜10°
位置: 中心离地240,距墙边0。
4、符号说明:

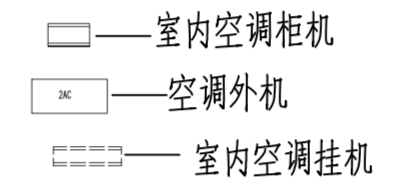

- 说明:
1、未注明构造柱为GZ1;
2、洞边长度小于240mm时,采用钢筋混凝土浇筑,配筋为纵筋2Φ10;箍筋Φ6@200。
3、构造柱及圈梁混凝土等级为C25。
4、当门洞口大于1800mm且小于2100mm时,门洞洞口两侧设置BK。
5、此图未详式: 详结构一层平面图及配筋图。
6、其余未说明详结构设计说明。

档案中心二层平面图

1:100 单层建筑面积: 749.35m²

洞边墙小于240时

